



INWALL 4



IK08




IP55






IS10044

0049277 CMI-T 35W G12 -5.6kg
0049278 CMI-T 70W G12 -5.6kg






Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

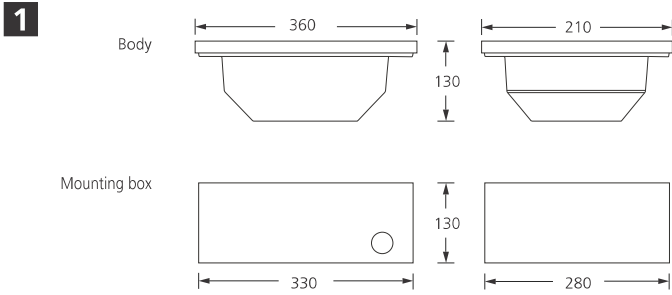

⚡ 230-240V
H05RN-F3G Ø7 3 x 1mm² Min

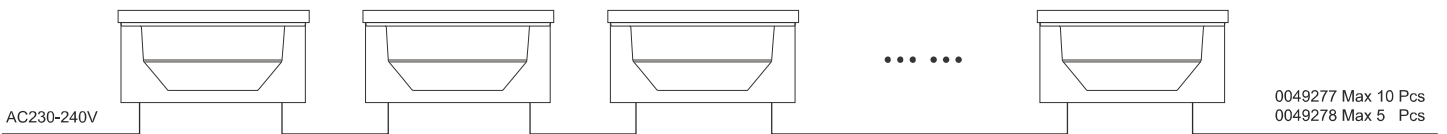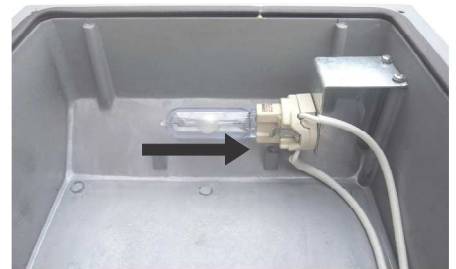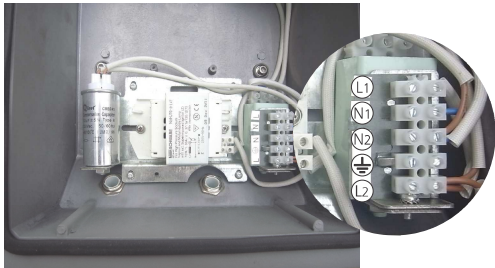

Replace any cracked protective shield.

Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
Este simbolo indica que hay que "reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos".
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.

Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasia vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.